



Safety bei Swisscom

Regel "Arbeit im Kabelkeller" (011)

© SiBe Safety Swisscom Konzern

swisscom

C1 Public



Safety bei Swisscom


Regel "Arbeit im Kabelkeller" (011)

Gefährdungen

- Explosionen, Vergiftungen, Erstickten, Verbrennungen, Sachschaden, Absturzgefahr (Absturzstellen, Stolperstellen wie Bodenöffnungen, Stufen, Unordnung, Kabel usw.)

Ausgangslage – Kabelkeller in Swisscom-Zentralen

- **Zweck:** Dienen ausschliesslich der Kabeleinführung
- **Einstufung** nach 4 Schutzgrade
 - F1: geringe Bedeutung, niedrigster Schutzgrad
 - F4: höchste Bedeutung, höchster Schutzgrad
- **Abschottung** der Kabeleinführung: Kissen → in Gebieten mit Gasversorgungsnetzen sind die Kabeleinführungen gasdicht abgeschottet!
- **Brandmeldeanlage (BMA):** Zentrale ab Schutzgrad F2 sind mit BMA überwacht
- **Gasmeldeanlage (GMA):** in Gebieten mit öffentlicher, erdverlegter Gasversorgung, sind die KK mit Gasmeldern ausgerüstet

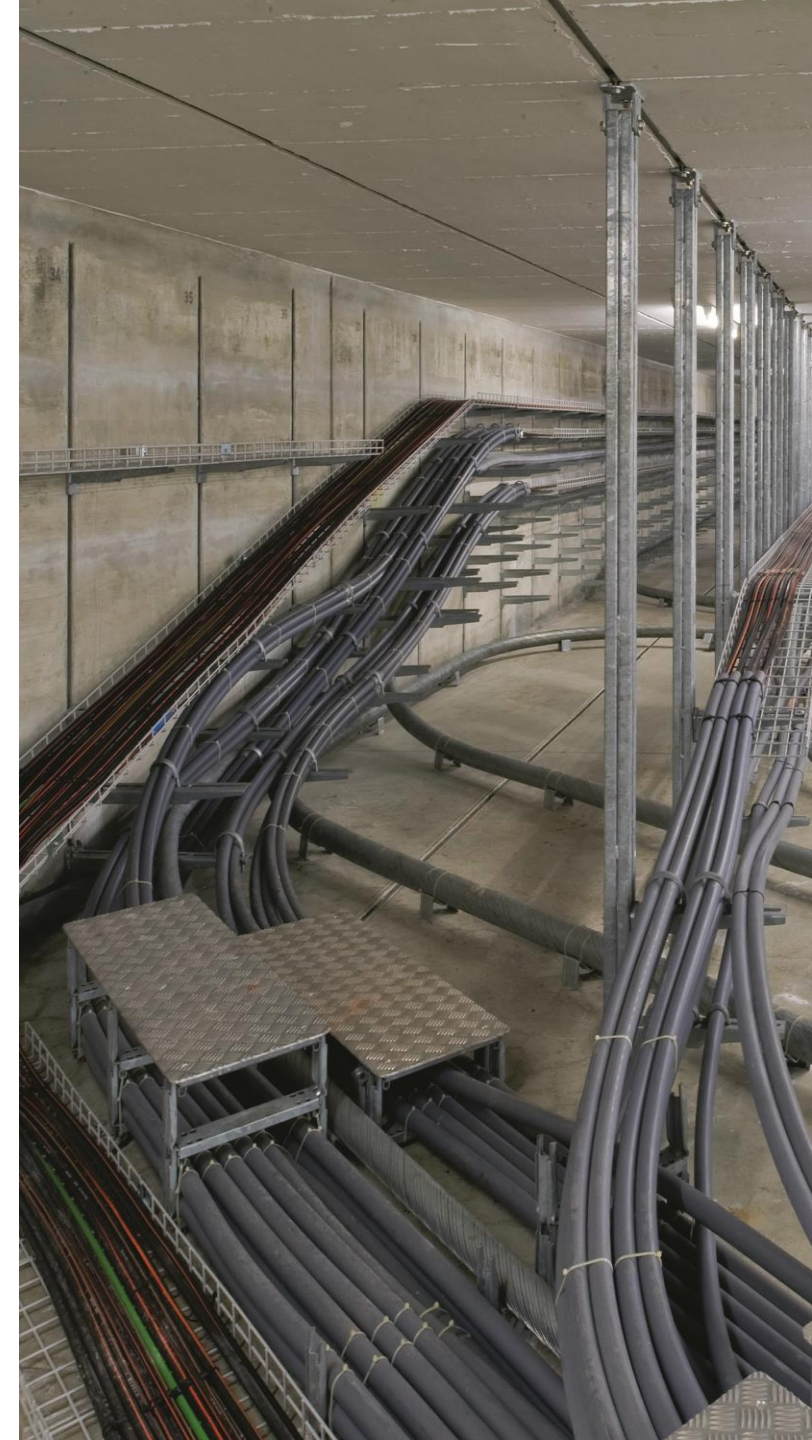



Safety bei Swisscom

Regel "Arbeit im Kabelkeller" (011)



Vor Eintritt in den KK ...

- Hinweis unbedingt lesen und das Verhalten ist dementsprechend anzupassen!

Anhang A

Verhalten bei Arbeit im Kabelkeller in Gebieten mit Erdgasversorgung.

1. Vor Eintritt in den Kabelkeller

> Vorsicht! – Arbeitsort mit besonderen Gefahren!



> Signalisation: Leucht-Anzeige und akustischer Alarm

• «AUS» Zutritt JA!
• «EIN» Zutritt NEIN!

2. Arbeiten im Kabelkeller

- > Hilfe per Telefon erreichbar?
- > Notbeleuchtung OK?
- > Vorsicht! – Stolpergefahr!
- > Kein Material im Keller zurücklassen!

3. Verhalten bei Gasalarm

Bei Gasalarm durch Gasmeldezentrale (GMZ)

- > Kabelkeller sofort verlassen!
- > Keine Funken erzeugen! – Keine elektr. Schalter betätigen.
- > Fenster und Türen ausserhalb des Kabelkellers öffnen!
- > Andere Personen warnen!
- > Alarmieren 058 787 95 45!

Technische Notrufnummer

- > Bei Fragen / Alarmierung 058 787 95 45!

Swisscom (Schweiz) AG
Group Security

Dok-ID: 011_Safety_Regel_Anhang_A
Version: 2.2, 15.05.2017



Anhang B

Verhalten bei Arbeit im Kabelkeller in Gebieten ohne Erdgasversorgung.

1. Vor Eintritt in den Kabelkeller

> Vorsicht! Arbeitsort mit besonderen Gefahren!



2. Arbeiten im Kabelkeller

- > Hilfe per Telefon erreichbar?
- > Notbeleuchtung OK?
- > Vorsicht! – Stolpergefahr!
- > Kein Material im Keller zurücklassen!

Technische Notrufnummer

- > Bei Fragen / Alarmierung 058 787 95 45!

Swisscom (Schweiz) AG
Group Security

Dok-ID: 011_Safety_Regel_Anhang_B
Version: 2.2, 15.05.2017



Anhang C: Zugänge zu geschlossenen Räumen innerhalb KK

WARNUNG AVERTISSEMENT AVVERTIMENTO

Werden Arbeiten in diesem Raum ausgeführt so muss diese Türe während der ganzen Aufenthaltsdauer offen bleiben. Nach Beendigung der Arbeit ist die Türe wieder zu schliessen.

Pendant la durée des travaux dans ce local la porte doit rester ouverte durant toute la durée de l'intervention. A la fin de l'intervention la porte doit être fermée à nouveau.

Se vengono svolti dei lavori in questo locale, la porta deve rimanere sempre aperta per tutta la durata della permanenza. Al termine dei lavori va nuovamente chiusa!



Swisscom (Schweiz) AG
Group Security

Dok-ID: 011_Safety_Regel_Anhang_C
Version: 2.2, 15.05.2017

